



	оборудовать механизмами для самозакрывания (фактически доводчики и устройства координации последовательного закрывания полотен двупольных дверей отсутствуют	требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
37/1/1-2	На дверях помещений производственного и складского назначения здания (помещения для хранения инвентаря, вентиляционная камера, электрощитовая, кладовые столовой, гладильная и др.) обеспечить наличие обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	10.02.2021	
37/1/1-3	Кабельные линии АПС и СОУЭ, противоподымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода выполнить обеспечивающими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (фактически представить сертификаты пожарной безопасности на кабельные линии)	ст.4, ст.6, ст. 134 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п. 4.8 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	10.02.2021	
37/1/1-4	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания - противоподымной защиты (не представлен договор на обслуживание системы противоподымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре)	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	10.02.2021	

37/1/1-5	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации в полном объеме на установки и системы противопожарной защиты объекта (не представлена исполнительная документация на систему автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей при пожаре, систему противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре)	п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012	10.02.2021	
37/1/1-6	Разработать (представить) инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	10.02.2021	
37/1/1-7	Помещение гардероба, расположенное на 1-ом этаже здания оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации (фактически пожарные извещатели отсутствуют)	ст. ст. 4,6,83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. А.1, А.4, А.10, табл. А.3 п.38 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	10.02.2021	
37/1/1-8	Организовать проведение эксплуатационных, испытаний ограждений на крыше и наружных пожарных лестниц на перепаде высот кровли (не представлены сведения (акт) об испытаниях ограждений на крыше и наружных пожарных лестниц)	ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.05.2012; п. 5.7, п. 6.1.1, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	10.02.2021	
37/1/1-9	По контуру дверных коробок противопожарных дверей (производственных и складских помещений), выполнить (смонтировать) терморасширяющий материал	ст. 37, 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.15.2, п. 7.10 ГОСТ Р 57327-2016	10.02.2021	
37/1/1-10	Смонтированные противопожарные двери, отделяющие групповые ячейки со спальнями от частей здания другого назначения, а также разделяющие здание на противопожарные отсеки,	ст.4, ст.6, ст.88, ст.137 табл.21 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.4.4 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.	10.02.2021	

	выполнить обеспечивающими требуемый предел огнестойкости (фактически в установленных противопожарных дверях, имеются сквозные отверстия, так как удалены замочные личинки)	Обеспечение огнестойкости объектов защиты», 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
37/1/1-11	Не допускать изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке (класс пожарной опасности строительных конструкций (перегородок) выполнен КЗ, что не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания СО (фактически в вестибюле – коридоре третьего этажа здания выгорожено помещение (кабинет психолога) перегородками из горючих материалов (сотовый поликарбонат	ч. 6 ст. 87 табл.22 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.4.6, п.6.7.10 табл. 6.12 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	10.02.2021	
37/1/1-12	Над вторыми эвакуационными выходами из помещений актового и спортивного зала, расположенных на 2-ом этаже здания, смонтировать световое табло «Выход»	ст.4, ст.84 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.5.3 табл.1 п.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	10.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» 03 2020




А.И. Парыкин
(подпись)

Государственный инспектор
Кировского АО г. Омска по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» марта 2020

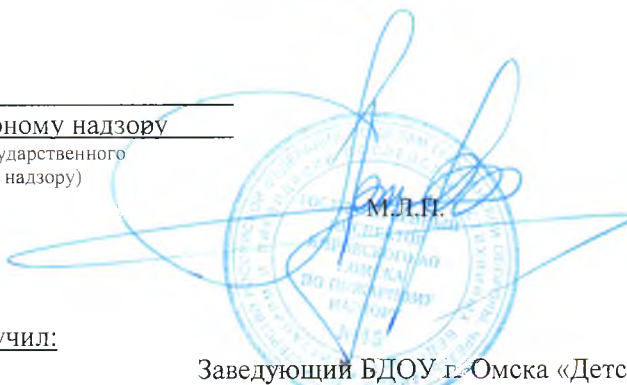

А.В. Зуев
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 127»
Синицына-Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)